



PROTANK

ถังเก็บน้ำชนิดลอนพอลิเอทิลีน เสริมเหล็ก

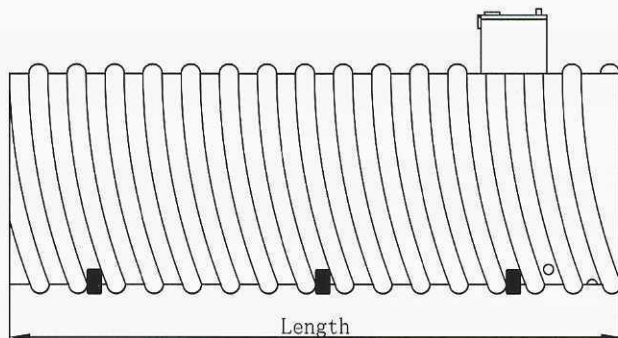

Side View

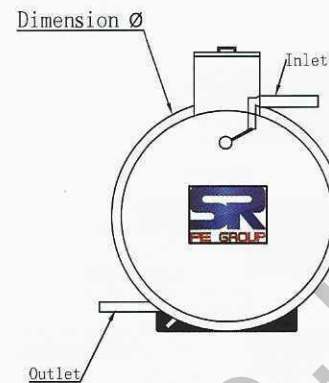

Front View

ตารางมาตรฐานขนาดและความจุของถังน้ำ Protank

ขนาดท่อ Ø mm.	ปริมาตรความจุ															
	10 m ³		15 m ³		18 m ³		20 m ³		25 m ³		30 m ³		45 m ³		50 m ³	
	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง	ความยาว	รูปทรง
1600	5.0	ตั้ง/นอน	7.5	นอน	9.0	นอน	10.0	นอน	12.5	นอน						
1800	4.0	ตั้ง/นอน	6.0	ตั้ง/นอน			8.0	นอน	10.0	นอน	12.0	นอน				
2000	3.2	ตั้ง	4.8	ตั้ง/นอน	5.8	นอน	6.4	นอน	8.0	นอน	9.6	นอน				
2400	2.3	ตั้ง	3.4	ตั้ง/นอน	4.0	ตั้ง/นอน	4.5	นอน	5.7	นอน	6.8	นอน	10.0	นอน		
3000		ตั้ง	2.2	นอน	2.6	ตั้ง	2.9	ตั้ง/นอน	3.6	ตั้ง/นอน	4.3	นอน	6.5	นอน	7.2	นอน

ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน สำหรับน้ำดื่ม ตาม มอก. 2559-2554



สิทธิบัตรถังเก็บน้ำ




หมายเหตุ : 1. สามารถผลิตตามสั่งของลูกค้า - ปริมาณความจุ, - สี (สีพิเศษจะเพิ่มจากราคาปกติ 15%)

ตารางเปรียบเทียบถังเก็บน้ำชนิดต่างๆ

คุณสมบัติ	ถังเก็บน้ำชนิดต่างๆ			
	ลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก	ถังสแตนเลส	ไฟเบอร์กลาส	คอนกรีตเสริมเหล็ก
1. ความทนทาน	มีความทนทานสูงเนื่องจากเสริมเหล็ก	มีความทนทาน	มีความทนทานต่ำกว่า	มีความทนทาน
2. การเก็บน้ำดื่ม	วัสดุเป็น Foodgrade	วัสดุไม่เหมาะกับน้ำ	วัสดุมีผลเกิดกลิ่นกับน้ำ	วัสดุมีผลเกิดกลิ่นกับน้ำ
3. การเก็บน้ำใช้หรือการเกษตร	วัสดุเป็น Foodgrade	สามารถใช้กับน้ำเพื่อการเกษตรได้	สามารถใช้กับน้ำเพื่อการเกษตรได้	สามารถใช้กับน้ำเพื่อการเกษตรได้
4. คุณสมบัติทนแสง	UV Resistant	ป้องกันแสง UV	ป้องกันแสง UV	เป็นวัสดุโปร่งแสง
5. ไม่เป็นสนิม	วัสดุไม่เกิดสนิม	เกิดสนิมตามข้อต่อ	วัสดุไม่เกิดสนิม	ไม่เป็นสนิม
6. ความคงรูป	โครงสร้างเสริมเหล็ก	โครงสร้างสแตนเลส	เมื่อคั่งกลางแดดนานๆ ทำให้วัสดุกรอบแตกได้ง่าย	มีความคงรูปสูง
7. มีรูปแบบหลากหลาย	มีรูปแบบหลากหลาย	มีรูปแบบเดียว	มีรูปแบบหลากหลาย	มีรูปแบบหลากหลาย
8. ปัญหาการรั่วซึม	ไม่มีปัญหาการรั่วซึม	รั่วซึมตามข้อต่อ	ไม่มีปัญหาการรั่วซึม	รั่วซึมตามรอยร้าว

การฝังกลบถังเก็บน้ำ ProTank

PROTANK LANDFILL DIAGRAM

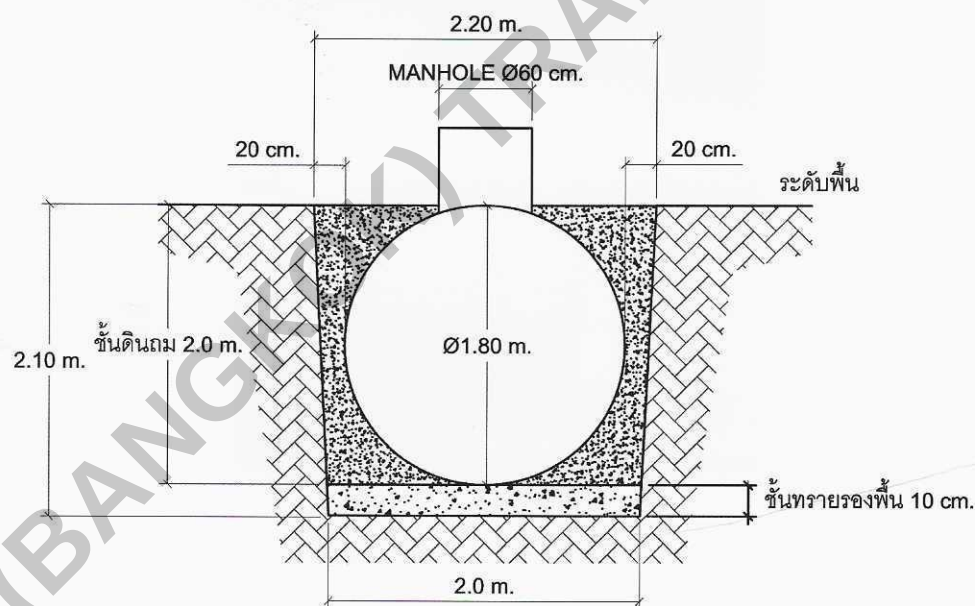

การฝังกลบถังเก็บน้ำ (ProTank)

1. หากเป็นดินอ่อนให้ เทลีนคอนกรีต หนา 10 ซม.
2. ชั้นดินปกติ ลงทรายหยาบหนา 10 ซม. บดอัดให้แน่น
3. ดินถม บดอัดด้านข้างท่อ ได้ตามปกติ
4. ขุดยาวมากกว่าความยาวแท่ง 50 ซม.
5. ความกว้างของหลุม ก้นหลุมกว้าง 2.00 เมตร ปากหลุมกว้าง 2.20 เมตร ลึก 2.10 เมตร

Project Reference ถังเก็บน้ำ Protank

▶ โครงการถังเก็บน้ำกองทัพอากาศ จำนวน 225 ถัง



▶ โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 4 ถัง



บ่ออนุบาลกุ้ง (SHRIMP PONDS)



บ้านพักหรือสำนักงานอเนกประสงค์ที่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROHOUSE

